
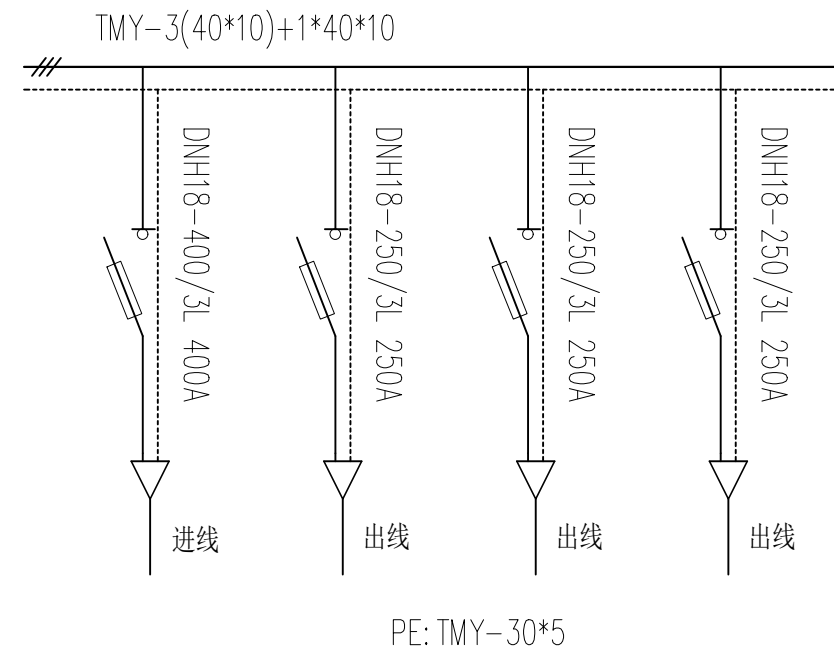


去门正视

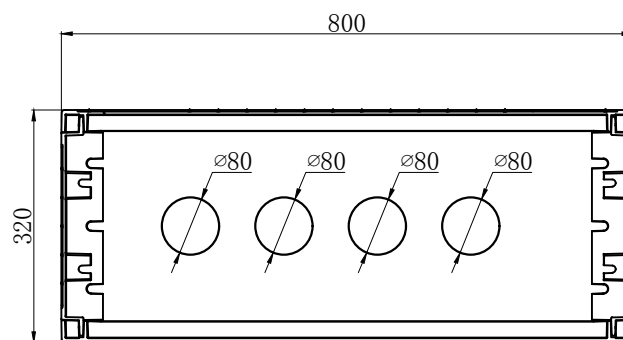

借(通)用件登记

CAD 制图

旧底图总号

底图总号

签名

日期

技术要求：

- 1、进条形熔断器式隔离开关，出线条形熔断器式隔离开关。
- 2、箱体材质采用SMC,含10#槽钢底座,喷建筑灰1711,落地式安装。
- 3、箱体防雨设计,IP等级IP44。
- 4、底板用绝缘防火材料开4个电缆进出线孔,用宝塔型橡圈封套封住。
- 5、A、B、C、N、PE需贴相序标贴。

| | | | | | |
|------|------|-------|----------|------------------------|-------|
| 项目名称 | | 柜号 | | 合同编号 | |
| | | | | | |
| | | | 小区(高层)配电 | GRL 金莱勒 浙江金莱勒电气有限公司 | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | 图样标记 |
| 设计 | | | 标准化 | | 重量 |
| 制图 | ACAD | 审定 | | | 比例 |
| 校核 | | 批准 | | | 共 1 张 |
| 工艺 | | 日期 | | | 第 1 张 |
| | | | 一次图/布置图 | | |