

GRL 金莱勒

产品名称：接线板
使用说明书 NO. 0463102

适用订货号：DN54199，DN54753，DN54754

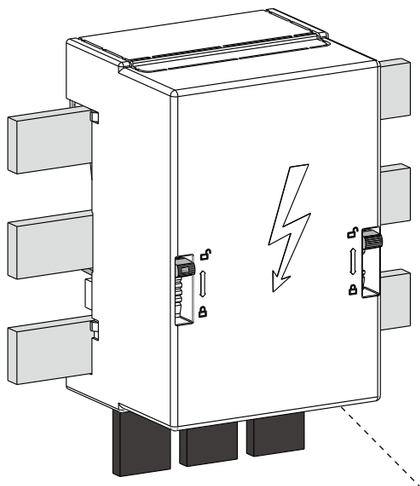


下端接线

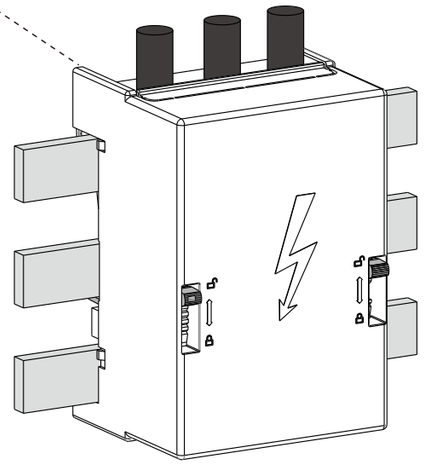


上端接线


- 接线板支持下端接线和上端接线两种方式，根据客户需求，剪除盖罩上下豁口即可
- 接线板支持导线连接和多层软母线连接（根据订货号选择规格）

① 取出盖罩

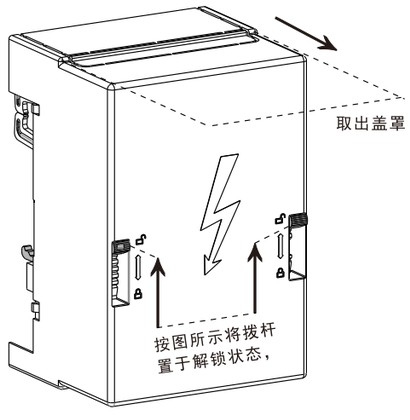

② 选择使用的母线厚度

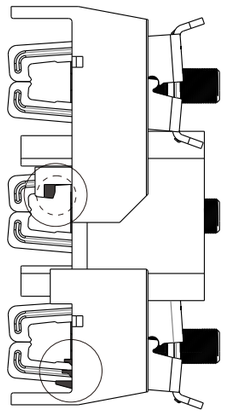


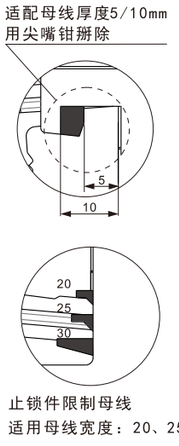


止锁件限制母线
适用母线宽度：20、25、30

浙江金莱勒电气股份有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD
http:// www.grlele.com E-mail: grl@grlele.com

③ 卸出母线夹

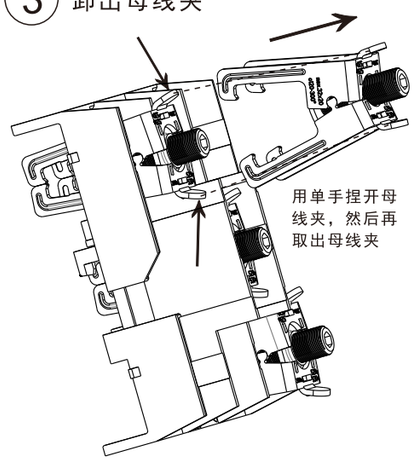

④ 装入母线中/卸出母线外

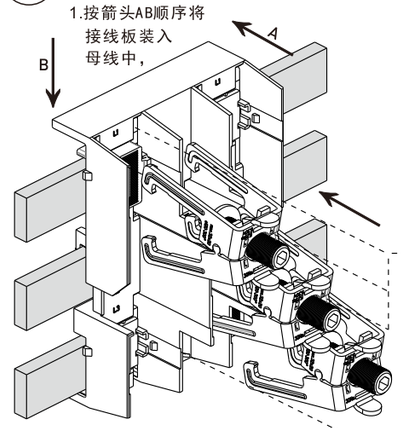


用螺丝刀翘起对应的止锁件位置，然后再向上推出，取出接线板。




2.用单手捏开母线夹，装入母线中/卸出母线外，


续动作1：母线卡到位后，止锁件限制住母线



⑤ 安装电缆/多层软母线

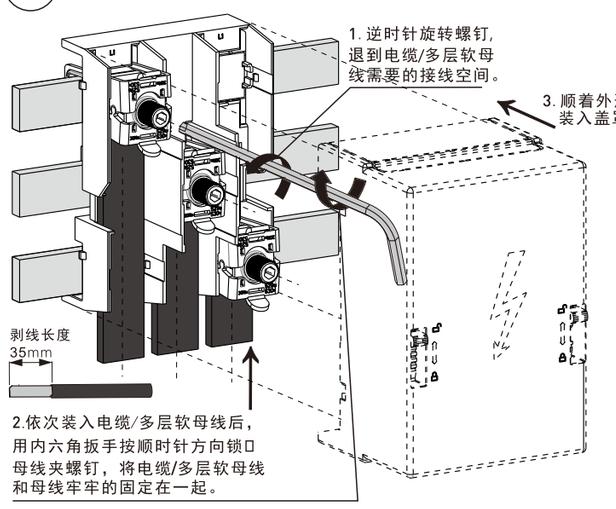

⑥ 安装盖罩

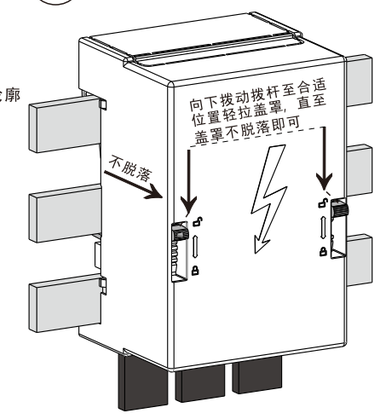

安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体、电缆），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：接线板

型号：见产品或包装

本产品经检验，符合标准GB/T 7251. 1，准予出厂。

检验员： 检 01

日 期：见产品或包装